

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0222/03

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

**SAKORD: VÄRMEPRODUKTION**  
**Eldstäder och eldningsapparater**  
**vedeldade kaminer, spisar, öppna spisar**

**BSAB PH**

## Braskaminer, Contura 500 serien

**Innehavare** NIBE AB, Box 134, 285 23 MARKARYD, Tel: 0433 -75 100, Fax: 0433 -75 140,  
Hemsida: [www.nibe.se](http://www.nibe.se), E-post: [Info@nibe.se](mailto:Info@nibe.se), Vat No. SE556056448501.

**Produkt** Contura 500- serien är kaminer tillverkade av stålplåt med yttre konvektionsmantel av stål, täljsten, kakel eller glas. Förbränningsluften består av förvärmad primär- och sekundärluft vilken regleras med ett spjällreglage monterat nedanför glasluckan. Kaminerna kan anslutas direkt till uteluft. Modellerna är följande: Contura- 510 stålplåt utan sidoljus, 550 stålplåt med sidoljus, 560T täljsten med sidoljus, 560K kakel med sidoljus, 570 glas med sidoljus samt 580 pelarmodell med stålplåt.

Kaminerna får topp- eller bakanslutats till en rökkanal vilken är dimensionerad och godkänd för minst 350°C rökgastemperatur. Kaminerna skall placeras på underlag med tillräcklig bärförmåga. Underlaget skall utformas så att brandspridning nedåt förhindras och otätheter p.g.a. sättningar inte uppkommer i anslutna kanaler.

**Avsedd användning** Kaminerna är avsedda för att användas som sekundär, vedeldad värmekälla.

**Handelsnamn** Contura 510, 550, 560T, 560K, 570 och 580.

**Godkännande** Kaminerna uppfyller kraven i 2 § 3 och 4 BVL, i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför vad gäller bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR ).

Skydd mot uppkomst av brand, allmänt	5:41, 1:a och 2:a meningen
Eldstad, allmänt	5:421
Rensning och inspektion	5:437, 1:a stycket och rådstext
Fastbränsleledning	6:731, 2:a stycket och rådstext

**Tillhörande Handling** Installationsanvisning, "Contura 500" med beteckning 611821, IAV SE 0321-1.  
Eldningsinstruktion och bruksanvisning för Contura 500-serien, med beteckningen BAV SE 0323-1, 611820.


2003-09-01

**Tg-bevis nr 0222/03**

- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar och förteckning daterade 2003-06-27 med dnr 210-98-0632 och övervakas av ett oberoende tredjepartsorgan, SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att utförande och montering överensstämmer med tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
- Tillverkare** Föreskrifterna om tillverkningskontroll omfattar följande tillverkningsställe:  
NIBE AB, Markaryd
- Märkning** Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av beständig skylt på varje levererad produkt och omfattar:
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| Tillverkarens namn och tillverkningsort  | <b>NIBE AB, Markaryd</b>     |
| Boverkets inregistrerade varumärke       | <b>†</b>                     |
| SITAC:s ackrediteringsnummer             | <b>SITAC 1422</b>            |
| Produktens typbeteckning                 | <b>Se handelsnamn</b>        |
| Typgodkännandebevisets nummer            | <b>0222/03</b>               |
| Nominell effekt                          | <b>5 kW</b>                  |
| Verkningsgradsklass                      | <b>1</b>                     |
| CO-utsläppsklass vid 13% CO <sub>2</sub> | <b>1</b>                     |
| Löpande tillverkningsnummer              | <b>Nr....</b>                |
| Besiktningsorgan                         | <b>SP</b>                    |
| Krav på anslutande rökkanal              | <b>dim. för minst 350 °C</b> |
- Etikett medföljer som varnar för att kassettsens yttemperatur kan bli högre än 90°C.
- Bedömningsunderlag** Rapport nr P3 00762-A och utlåtande P3 00762-C från SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Ritningsförteckning daterad 2003-08-25.
- Kommentarer** Kaminen är godkänd enligt Boverkets Allmänna Råd 1991:1, "Typgodkännande av vedeldade kaminer, öppna spisar, kakelugnar och köksspisar", och är provad enligt EN 13240.
- Halten av organiskt bundet kol (OGC) i rökgaserna, understiger gränsvärdet för eldstäder avsedda för tillfällig uppvärmning, på 250 mg/m<sup>3</sup>n torr gas vid 13% O<sub>2</sub>
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2008-09-01.



Johan Åkesson

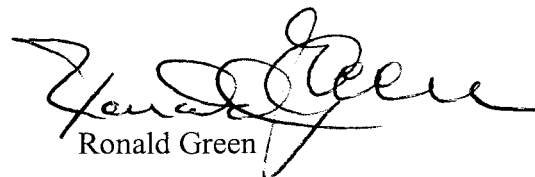

Ronald Green